
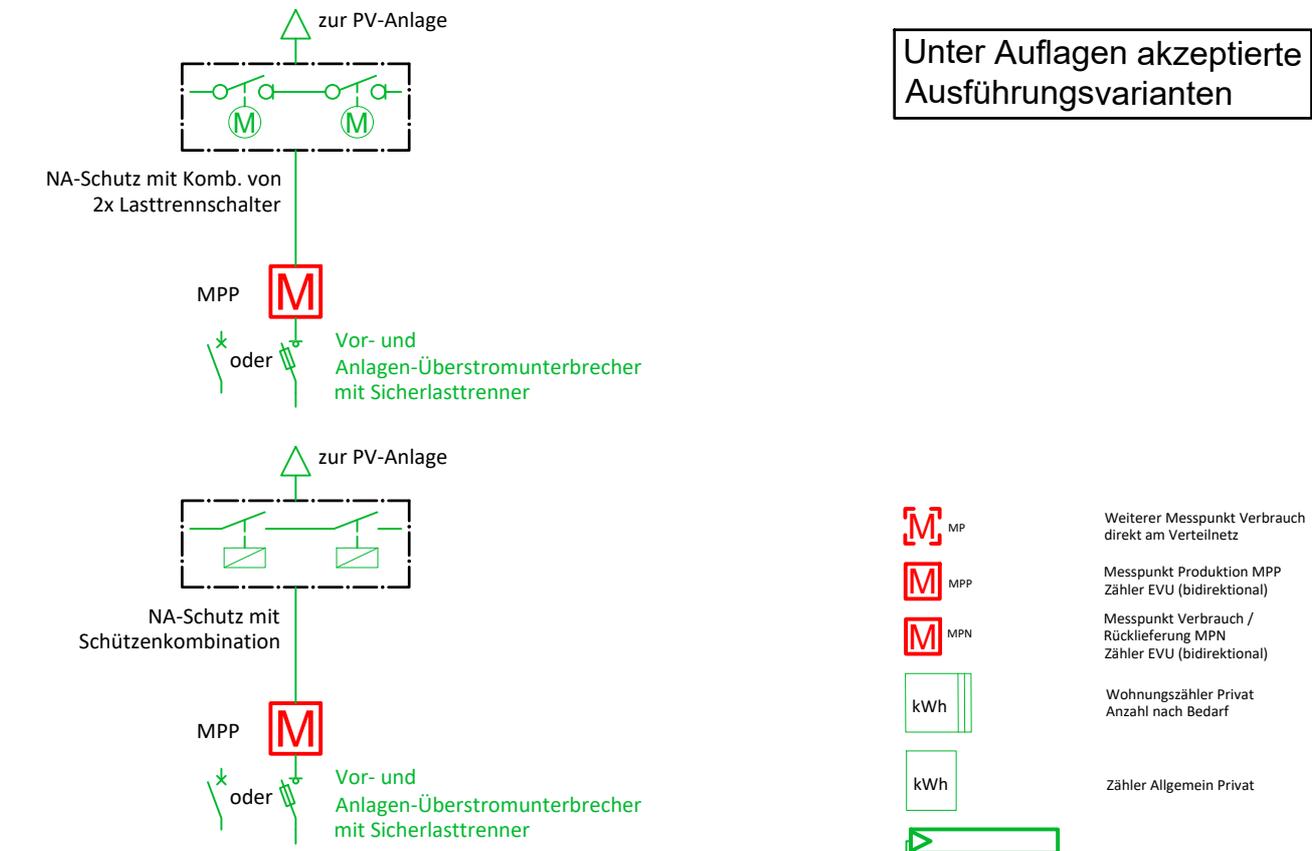
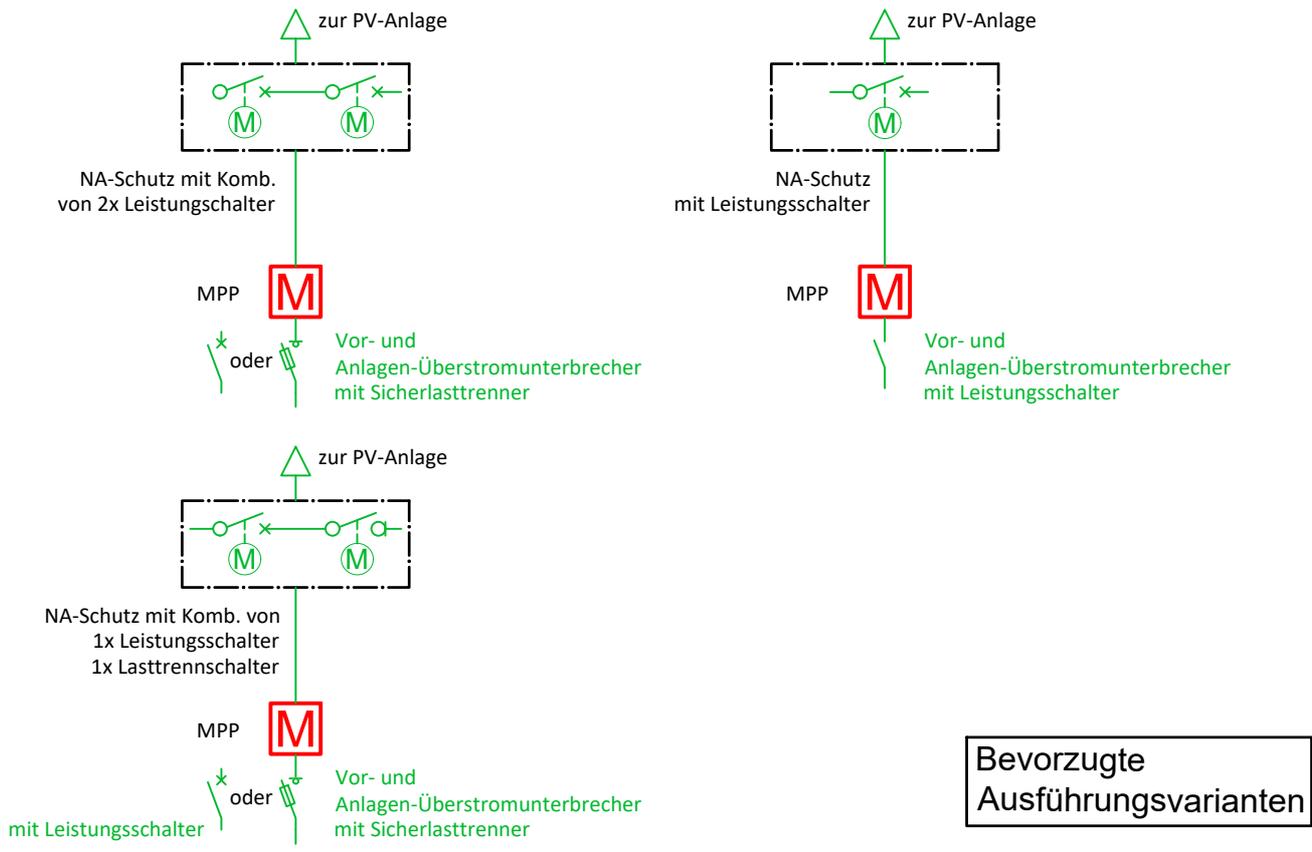


Anhang 3 Verhalten der EEA am Netz, NA-Schutz Blatt 3.A



-  **M**^{MP} Weiterer Messpunkt Verbrauch direkt am Verteilnetz
-  **M**^{MPP} Messpunkt Produktion MPP Zähler EVU (bidirektional)
-  **M**^{MPN} Messpunkt Verbrauch / Rücklieferung MPN Zähler EVU (bidirektional)
-  kWh Wohnungszähler Privat Anzahl nach Bedarf
-  kWh Zähler Allgemein Privat
-  PV-Anlage
-  NA-Schutz
-  Hausanschlusskasten HAK
-  El. Versorgungsleitung Privat
-  Netzanschluss EVU